

Installation, elektrisk anslutningssats för luftvärmare/luftkylare vatten, TBLZ-1-27-a GOLD, version E/F


Allmänt

För att ansluta en luftvärmare/luftkylare vatten behövs en 8-polig snabbkontakt med kabel för ventilställdonet. Till GOLD krävs en frysvaktsgivare samt ett motstånd på 2,2 k Ω som anger korrekt typ av luftvärmare. Frysvaktsgivaren kan väljas av typ dykgivare (TBLZ-1-27-1) eller anliggningsgivare (TBLZ-1-27-2). Anslutningssatsen kan även beställas utan frysvaktsgivare (TBLZ-1-27-3). För luftkylare används givaren endast för till exempel temperaturindikering. Belastningen för 24 VAC-utgången är max 16 VA och 0-10 VDC-utgången är max 8 mA.

Artikelnummer	
32346101	8-polig snabbkontakt med kabel (7 m)
80630801	Frysvaktsgivare typ dykgivare (3 m)
32435701	Frysvaktsgivare typ anliggningsgivare (2,3 m)
018515	Motstånd 2,2 k Ω (Med frysvakt)
019898	Motstånd 1,8 k Ω (Utan frysvakt)

Inkoppling

8-polig kontakt

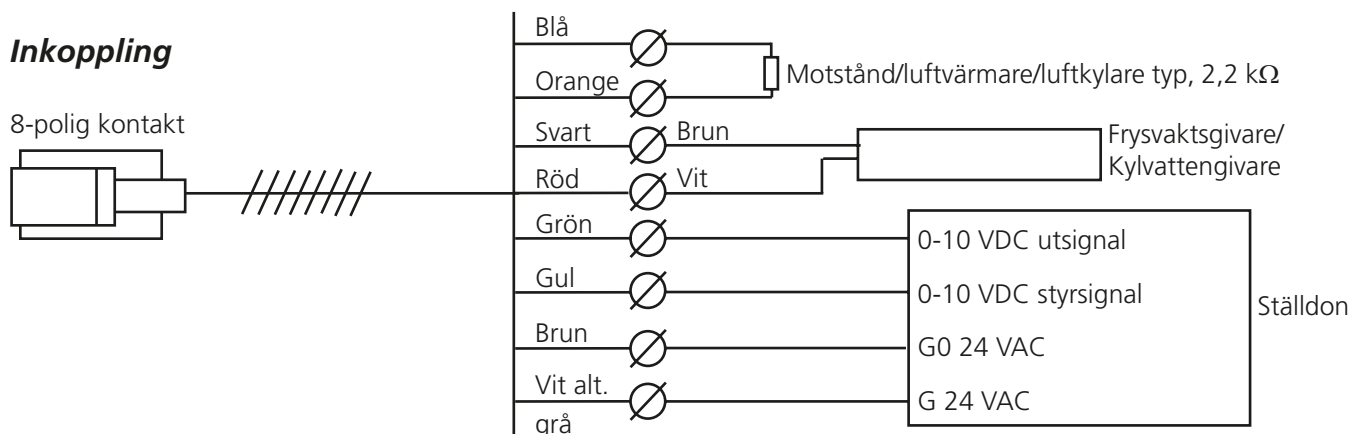

Installation, elektrisk anslutningssats för luftvärmare vatten

TBLZ-1-27-a

GOLD LP/COMPACT

Allmänt

För att ansluta en luftvärmare vatten behövs en 8-polig snabbkontakt med kabel för ventilställdonet.
Till GOLD/COMPACT krävs en frysvaktsgivare samt ett motstånd på 2,2 k Ω som anger korrekt typ av luftvärmare.
Frysvaktsgivaren kan väljas av typ dykgivare (TBLZ-1-27-1) eller anliggningsgivare (TBLZ-1-27-2). Anslutningssatsen kan även beställas utan frysvaktsgivare (TBLZ-1-27-3).
Belastningen för 24 VAC-utgången är max 16 VA och 0-10 VDC-utgången är max 10 mA.

Artikelnummer

8-polig snabbkontakt med kabel (7 m)	32346101
Frysvaktsgivare typ dykgivare (3 m)	80630801
Frysvaktsgivare typ anliggningsgivare (2,3 m)	32435701
Motstånd 2,2 k Ω (Med frysvakt)	018515
Motstånd 1,8 k Ω (Utan frysvakt)	019898

Inkoppling

8-polig kontakt

